


Technische Daten


	direkt am Schornstein angeschlossen	
	HAKA 37/50W	HAKA 37/50WI
Energielabel	A+	A+
Betriebsdaten		
Nennwärmeleistung / Wasseranteil	8 / 5,6 kW	8 / 6,4 kW
Wirkungsgrad	> 80 %	> 80 %
Brennstoffdurchsatz	2,2 kg/h	2,2 kg/h
Abgasmassenstrom	6,7 g/s	6,7 g/s
Förderdruck	12 Pa	12 Pa
Verbrennungsluftbedarf	20 m³/h	20 m³/h
Mittlere Abgastemperatur		
am Stutzen	184 °C	184 °C
Wärmeverteilung		
Kamineinsatz	16 %	6 %
Sichtscheibe (einfache / doppelte Verglasung)	0 / 14 %	0 / 14 %
Wasser	70 %	80 %
Wasserwärmetauscher Daten		
Max. Betriebsdruck	2,5 bar	2,5 bar
Min. Rücklauftemperatur	60 °C	60 °C
Wasserinhalt	47 Liter	47 Liter
Anschluss Vorlauf / Rücklauf	1 / 1 Zoll	1 / 1 Zoll
Daten für Bauweise		
Mindestgitterquerschnitt für Umluft / Zuluft (mit Luftgitter)	250 / 300 cm²	200 / 250 cm²
Mindest- wärmeabgebende Oberfläche ³ (ohne Luftgitter)	laut TROL	laut TROL
Min. Abstände zur Heizkammerwand / zum Aufstellboden	40 / 0 mm	20 / 0 mm
Wärmedämmung Referenzdämmstoff ¹ Decke / Rückwand / Seitenwände / Boden	80 / 40 / 40 / 0 mm	80 / 40 / 40 / 0 mm
Ersatzdämmstoff Calciumsilikat ² Decke / Rückwand / Seitenwände / Boden	60 / 25 / 25 / 0 mm	60 / 25 / 25 / 0 mm
Allgemeine technische Informationen		
Gesamtgewicht / davon Feuerungsauskleidung	ca. 199 / 57 kg	ca. 206 / 57 kg
Feuerraumboden (Breite x Tiefe)	305 x 305 mm	
Verbrennungsluftstutzen	Ø 125 mm	
Verwendung bei geschlossener Bauweise nach Fachregel	geeignet ⁴	
Geprüft nach	EN 13229	
Erfüllt Werte	1. BlmSchV (Stufe2), 15a BVG	

Nr.	Gewindegröße	Bezeichnung
1	G 1" (IG)	Rücklauf des Wassers aus dem Heizungssystem – Mindesttemperatur 60 °C
2	G 1" (IG)	Vorlauf des erwärmten Wassers ins Heizungssystem
3	G 1/2" (AG)	Wasserzulauf aus dem Wasserleitungsnetz in die Kühlschleife (TAS)
4	G 1/2" (AG)	Wasserablauf aus der Kühlschleife in den Abfluss (TAS)
5	G 3/8" (IG)	Muffe für Entlüftungsventil
6	G 1/2" (IG)	Muffe für Temperaturfühler

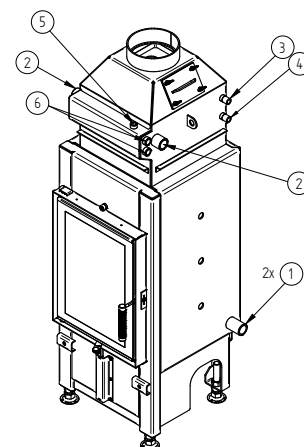


- 1 Mineralwolle nach AGI-Q 132 (Dämmungsangaben beziehen sich auf nicht zu schützende Anbauflächen)
- 2 Beispiel SkamoEnclosure Board 225 kg/m³ (Dämmungsangaben beziehen sich auf nicht zu schützende Anbauflächen)
- 3 Durchschnittswert bezogen auf die Speicherdauer. Von den Materialeigenschaften sowie der Baustärke abhängig. Mittlere spezifische Wärmeabgabe = ca. 500 W/m²
- 4 mit Hinsicht auf Revisionsfähigkeit und maximale Umgebungstemperaturen der Fremdschalteneinrichtungen (z.B. TAS/SV)


HAKA 37/50W / Zuluftanschluss / FüÙe

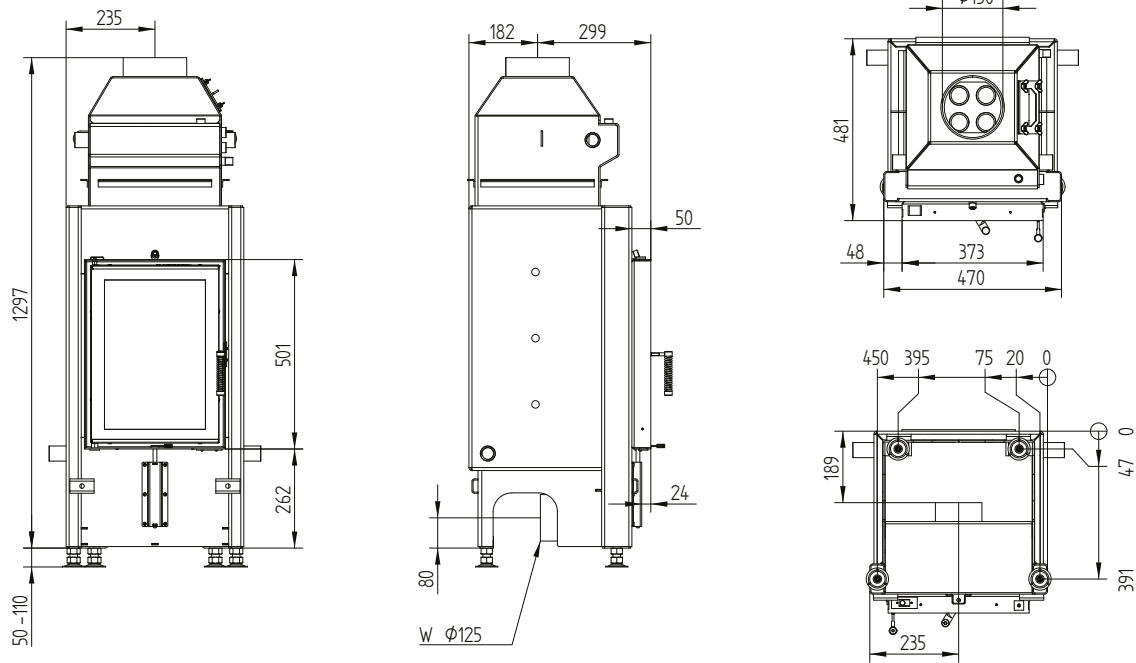

HAKA 37/50WI / Zuluftanschluss / FüÙe

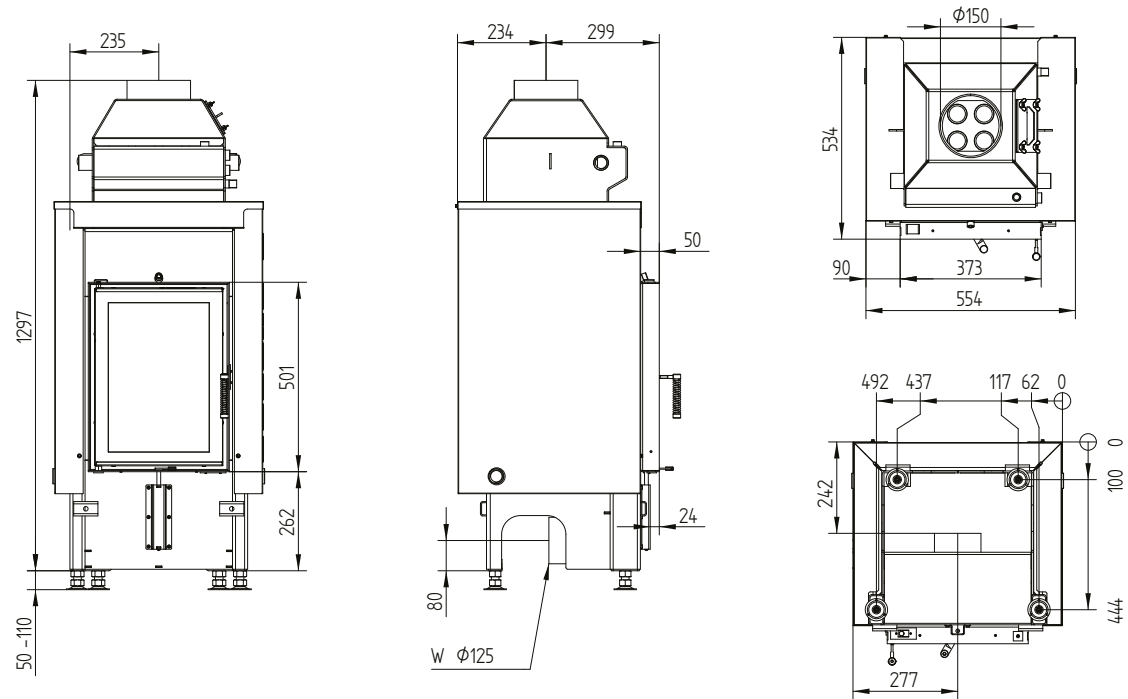

Blendrahmen 37/50 4seitig 50 mm 1 x 90°

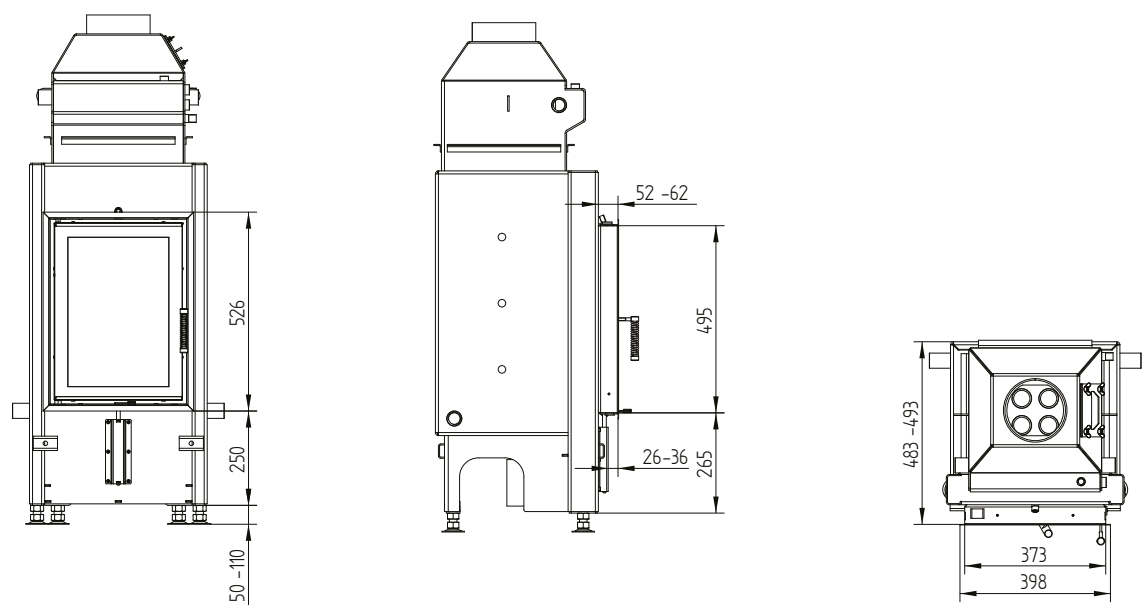

Blendrahmen 37/50 4seitig 80 mm 2 x 45°

